Elbląg, dnia 2008.10.17

URZĄD MIEJSKI
ul. Łączności 1
82-300 ELBLĄG

Województwo: **warmińsko-mazurskie**
Powiat: **m. Elbląg**
Gmina:
Miejscowość: **Elbląg**
Jednostka ewidencyjna: **286101_1, M. Elbląg**
Obręb: **Nr 0019, 19**

Wypis z rejestru gruntów
dla działki

Nr jed. rejestrowej: **G.66**
Poz. kart. budynków **286101_1.0019.G66**

Właściciele i władający

Właściciel **Miasto Elbląg** Udział **1/1**
Elbląg, Łączności 1

Administrator **ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ELBLĄGU** Udział **1/1** Gr. rej. 4.1
Elbląg, Ratuszowa 4

Grunty:

	Numer działki	Oznacz. mapy	Pow. działki [ha]	Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze			Położenie	Podstawa pr. Nr Księgi Wiecz
				Opis	Oznaczenie	Powierzchnia		
	17/1	5	0.0156	Zurbanizowane tereny niezabudowane	Bp	0.0156	Elbląg, Łęczycka -	42908
Id dz. : 286101_1.0019.17/1								

Powierzchnia działki ogółem : **0.0156** ha
Słownie : sto pięćdziesiąt sześć m2

Budynki:

J. rej.	Nr ewid.	Ulica/Nr porządkowy	Na działkach ewid.	Podstawowa funkcja budynku
G.66	1	Łęczycka 29c	17/1	mieszkalny

Rok zabudowy	Pow. zab. [m2]	Ilość kondygnacji - nadz/podz	Materiał budowlany ścian	Łączna powierzchnia użytkowa [m2]
1875	156	1.0		wszystkich lokali: 105.92 pom. przynależnych:

Nieruchomości lokalowe	Ilość: 3	Numery:
Pozostałe lokale	Ilość: 0	Numery:
Id bud. : 286101_1.0019.17/1.1_BUD		

Sporządzono według stanu na dzień: 2008.10.17
Sporządził(a): Ewa Bajor-Brasewicz
Komentarz: G00066

Dokument niniejszy nie jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Ewa Bajor-Brasewicz
Inspektor Wydziału Geodezji

Elbląg, dnia 2008.10.17

URZĄD MIEJSKI
ul. Łączności 1
82-300 ELBLĄG

Województwo: **warmińsko-mazurskie**
Powiat: **m. Elbląg**
Gmina:
Miejscowość: **Elbląg**
Jednostka ewidencyjna: **286101_1, M. Elbląg**
Obręb: **Nr 0019, 19**

Wypis z rejestru gruntów
dla działki

Nr jed. rejestrowej: **G.66**
Poz. kart. budynków **286101_1.0019.G66**

Właściciele i władający

Właściciel — **Miasto Elbląg**, Elbląg, Łączności 1 — Udział 1/1

Administrator — **ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ELBLĄGU**, Elbląg, Ratuszowa 4 — Udział 1/1 — Gr. rej. 4.1

Grunty:

	Numer działki	Oznacz. mapy	Pow. działki [ha]	Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze			Położenie	Podstawa pr. Nr Księgi Wiecz
				Opis	Oznaczenie	Powierzchnia		
	17/5	**5**	**5.9306**	Grunty zadrzewione i zakrzewione	**Lz-PsIV**	**0.4011**	Elbląg, Łęczycka -	42907
				Tereny mieszkaniowe	**B**	**1.1582**		
				Nieużytki	**N**	**1.8750**		
				Pastwiska trwałe	**PsIV**	**2.2428**		
				Grunty orne	**RIVb**	**0.2535**		
Id dz. : 286101_1.0019.17/5								

Powierzchnia działki ogółem : **5.9306** ha
Słownie : pięć hektarów dziewięć tysięcy trzysta sześć m2

Budynki:

J. rej.	Nr ewid.	Ulica/Nr porządkowy	Na działkach ewid.	Podstawowa funkcja budynku
G.66	**1**	Łęczycka 29f	17/5	mieszkalny

Rok zabudowy	Pow. zab. [m2]	Ilość kondygnacji - nadz/podz	Materiał budowlany ścian	Łączna powierzchnia użytkowa [m2]
1890	159.5	2.0		wszystkich lokali: 205.81 pom. przynależnych:

Nieruchomości lokalowe	Ilość: 5	Numery:
Pozostałe lokale	Ilość: 0	Numery:
Id bud. : 286101_1.0019.17/5.1_BUD		

Elbląg, dnia 2008.10.17

J. rej.	Nr ewid.	Ulica/Nr porządkowy	Na działkach ewid.	Podstawowa funkcja budynku
G.66	2	Łęczycka 29f	17/5	mieszkalny

Rok zabudowy	Pow. zab. [m2]	Ilość kondygnacji - nadz/podz	Materiał budowlany ścian	Łączna powierzchnia użytkowa [m2]
1890	59	1.0		wszystkich lokali: 41.88 pom. przynależnych:

Nieruchomości lokalowe	Ilość: 1	Numery:
Pozostałe lokale	Ilość: 0	Numery:

Id bud. : 286101_1.0019.17/5.2_BUD

J. rej.	Nr ewid.	Ulica/Nr porządkowy	Na działkach ewid.	Podstawowa funkcja budynku
G.66	3	Łęczycka -	17/5	produkcyjny, usługowy,gospodarczy

Rok zabudowy	Pow. zab. [m2]	Ilość kondygnacji - nadz/podz	Materiał budowlany ścian	Łączna powierzchnia użytkowa [m2]
1963	63.8	1.0		wszystkich lokali: pom. przynależnych: 56.14

Nieruchomości lokalowe	Ilość: 0	Numery:
Pozostałe lokale	Ilość: 0	Numery:

Id bud. : 286101_1.0019.17/5.3_BUD

J. rej.	Nr ewid.	Ulica/Nr porządkowy	Na działkach ewid.	Podstawowa funkcja budynku
G.66	4	Łęczycka 29e	17/5	mieszkalny

Rok zabudowy	Pow. zab. [m2]	Ilość kondygnacji - nadz/podz	Materiał budowlany ścian	Łączna powierzchnia użytkowa [m2]
1875	209.8	1.0		wszystkich lokali: 158.12 pom. przynależnych:

Nieruchomości lokalowe	Ilość: 5	Numery:
Pozostałe lokale	Ilość: 0	Numery:

Id bud. : 286101_1.0019.17/5.4_BUD

J. rej.	Nr ewid.	Ulica/Nr porządkowy	Na działkach ewid.	Podstawowa funkcja budynku
G.66	6	Łęczycka -	17/5	produkcyjny, usługowy,gospodarczy

Rok zabudowy	Pow. zab. [m2]	Ilość kondygnacji - nadz/podz	Materiał budowlany ścian	Łączna powierzchnia użytkowa [m2]
1963	78.3	1.0		wszystkich lokali: pom. przynależnych: 68.9

Nieruchomości lokalowe	Ilość: 0	Numery:
Pozostałe lokale	Ilość: 0	Numery:

Id bud. : 286101_1.0019.17/5.6_BUD

J. rej.	Nr ewid.	Ulica/Nr porządkowy	Na działkach ewid.	Podstawowa funkcja budynku
G.66	7	Łęczycka 29d	17/5	mieszkalny

Rok zabudowy	Pow. zab. [m2]	Ilość kondygnacji - nadz/podz	Materiał budowlany ścian	Łączna powierzchnia użytkowa [m2]
1876	114.6	1.0		wszystkich lokali: 72.92 pom. przynależnych:

Nieruchomości lokalowe	Ilość: 2	Numery:
Pozostałe lokale	Ilość: 0	Numery:

Id bud. : 286101_1.0019.17/5.7_BUD

Sporządzono według stanu na dzień: 2008.10.17
Sporządził(a): Ewa Bajor-Brasewicz
Komentarz:

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Ewa Bajor-Brasewicz
Inspektor Wydziału Geodezji

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
(EPWiK Sp. z o.o.)
82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4

NIP: 578-00-02-157
REGON: 170172210

tel. +48 55 230-71-05
fax +48 55 230-71-03

e-mail: epwik@epwik.com.pl
http://www.epwik.com.pl

Elbląg, dnia 12 listopada 2008 r.

Zarząd
Budynków Komunalnych
ul. Ratuszowa 4
82-300 Elbląg

200.210.W131-268/2008/6086
WT nr 5122

Dotyczy: **warunków technicznych na dostawę wody i odbiór ścieków dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (3 budynki) zlokalizowanej przy ul. Łęczyckiej nr 29 – dz. nr 17/1; 17/5 w Elblągu**

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.10..2008 r. podajemy następujące warunki techniczne:

1. Dostawa wody

Zasilenie w wodę proj. zabudowy mieszkaniowej należy przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej Ø 90 mm PVC przy ul. Łęczyckiej.
Dla każdego budynku należy wykonać oddzielne przyłącze wody.
Projektowane przyłącza wody należy wykonać z rur PE PN 10 do średnicy 63 mm, powyżej tej średnicy z rur PVC PN 10.
Włączenie do wodociągu wykonać za pomocą nawiertek typu NWZ lub trójników z zasuwami odcinającymi.
Dla zarejestrowania ilości zużytej wody, w każdym budynku należy zamontować główny wodomierz umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu – bezpośrednio za zewnętrzną ścianą.Za zaworem odcinającym za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy.
Stare przyłącza wody do istniejącej zabudowy należy przewidzieć do odcięcia – poprzez demontaż nawiertek i założenie opasek naprawczych.
Jednocześnie informujemy, że proj. zabudowa powinna być zlokalizowana w odległości min. 1,5 m od istn. sieci wodociągowej Ø 90 mm, znajdującej się na terenie ww. działek.


2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych

Ścieki socjalno-bytowe z proj. zabudowy mieszkaniowej można odprowadzić do miejskiej kanalizacji sanitarnej Ø 0,20 m znajdującej się przy ul. Łęczyckiej (na wysokości nr 26).
Włączenie wykonać do istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych 53,57/50,32.
Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC grubościennych gładkich o ściance litej. Projektowane studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych o średnicy Ø 1200 mm z betonu kl. B-45, łączonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym dnem lub z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 1000 mm.

Niniejsze warunki techniczne ważne są 1 rok od daty ich wystawienia.
Na powyższe prace należy opracować dokumentację techniczną i uzgodnić w EPWiK – Dział Techniczny.

Z-CA DYREKTORA ds. technicznych
PROKURENT
mgr inż. Andrzej Kurkiewicz

Obręb 19

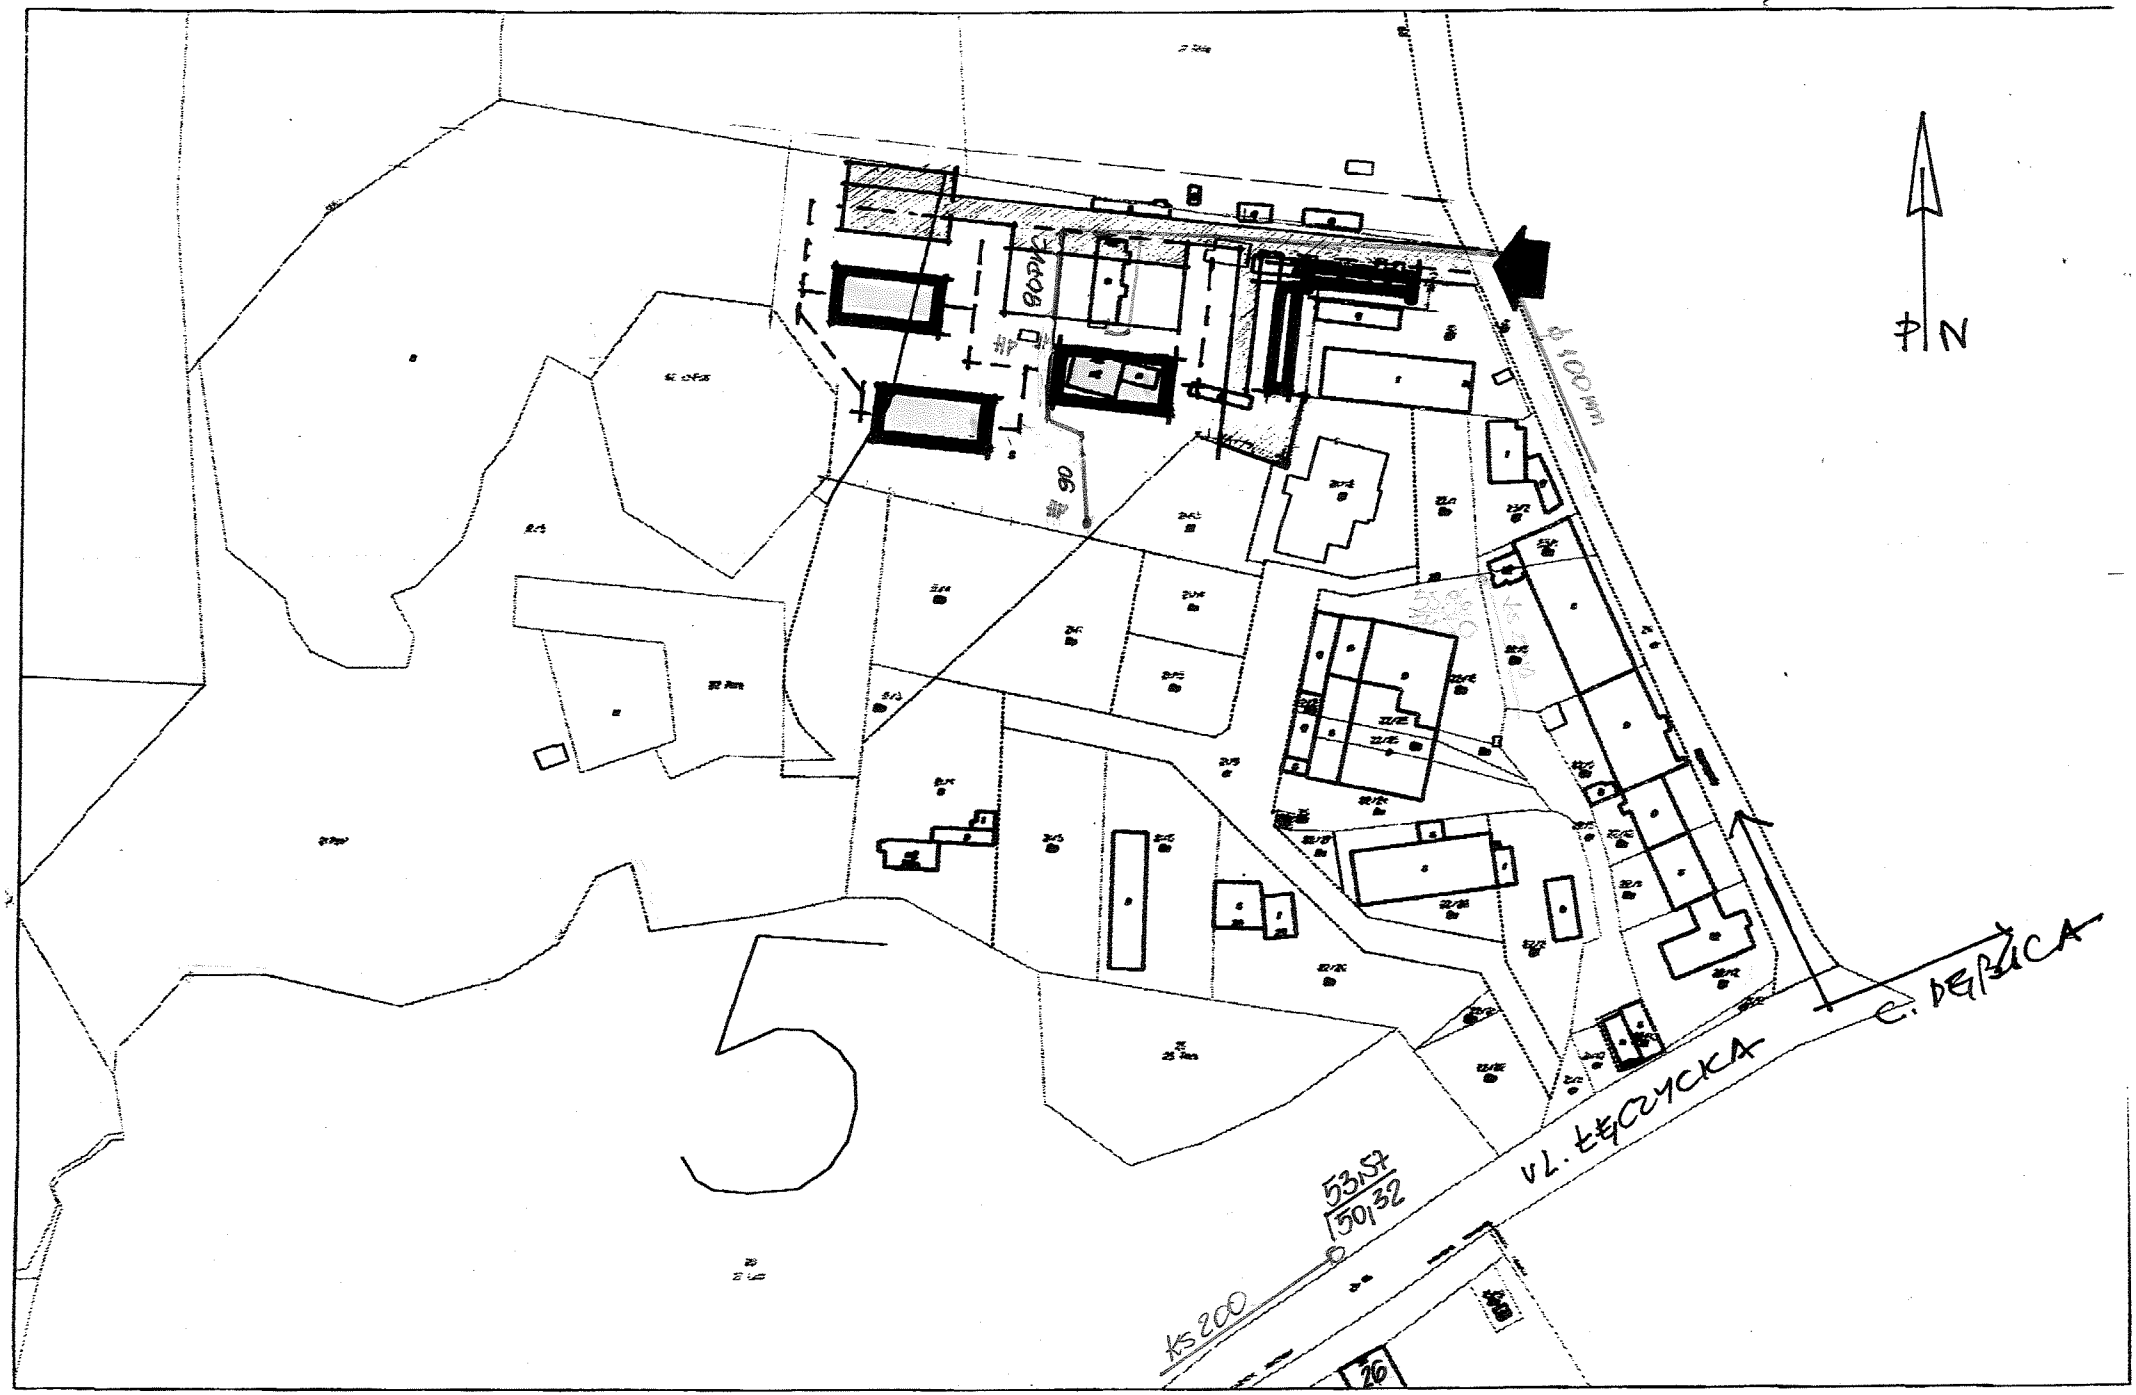

C:\esip_v8\work.dgn 2008-09-09 09:47:29

ENERGA

TR/EP/829/12953 /2008

Elbląg, dnia 07-11-2008r.

Zarząd Budynków Komunalnych
ul. *Ratuszowa 4*
82-300 Elbląg

W załączeniu przekazujemy warunki przyłączenia nr ***WP-ZE/288/08 wariant II*** wraz z projektem umowy o przyłączenie. Informujemy, że zgodnie z Ustawą z 10.04.97 Prawo Energetyczne, art.7 ust.5 i art.7 ust.8, zasady realizacji przyłączenia określa się w przedstawionej umowie o przyłączenie. Zgodnie z §3 załączonego projektu umowy przyłączeniowej tylko jej zawarcie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania.
Nadmieniamy jednocześnie, że treść załączonego projektu umowy przyłączeniowej jest zgodna z zasadami obowiązującymi na dzień datowania niniejszego pisma. Umowa przyłączeniowa podpisywana przez Strony dla realizacji przyłączenia może w swej treści ulec zmianie zgodnie z obowiązującymi zasadami i stanem prawnym na dzień jej podpisywania.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
Janusz Figielski

Załączniki:
1. **WP-ZE/288/08**
2. Projekt Umowy o Przyłączenie

K/o:
- TR do UP aa
- TR do: **WP-ZE/288/08**
- RE Elbląg

WP-ZE/288/08	Elbląg	07-11-2008
Numer	Miejscowość	Data (dzień, miesiąc, rok)

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI – OPERATOR SA

Oddział w Elblągu

1. Przyłączany obiekt:

   Nazwa: **3 budynki wielorodzinne- dotyczy obiektu projektowanego- wariant II**

   Adres (Nr działki): **Gmina M. Elbląg Miejscowość Elbląg Łęczycka dz. nr 17/1, 15/5**

2. Grupa przyłączeniowa: **IV**

3. Moc przyłączeniowa: **252** kW (zwiększenie mocy o: **252** kW)

miejsce dostarcz.	liczba miejsc dostarcz. [szt.]	charakter odbioru	liczba odbiorów [szt.]	moc odbioru [kW]	zabezpiecz. przedliczn. [A]	moc istniejąca [kW]	moc zainstalowana [kW]	moc szczytowa [kW]
Budynek 1 złącze kablowe	1	mieszkania	16	20,0	3x32	0	320,0	82,0
		administracja	1	3,0	3x6		3,0	2,0
						Razem	**323,0**	**84**
Budynek 2 złącze kablowe	1	mieszkania	16	20,0	3x32	0	320,0	82,0
		administracja	1	3,0	3x6		3,0	2,0
						Razem	**323,0**	**84**
Budynek 3 złącze kablowe	1	mieszkania	16	20,0	3x32	0	320,0	82,0
		administracja	1	3,0	3x6		3,0	2,0
						Razem	**323,0**	**84**
						Łącznie	**969,0**	**252,0**

4. Miejsce przyłączenia:

   istn. linia napowietrzna 15 kV nr 5700 typu AFL3x50.

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

   zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji odbiorców

6. Rodzaj przyłącza: **kablowe, wstępnie długość szacuje się na l=130 m**

7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:

7.1. Urządzenia WN i SN:

- **od istn LN 15 kV nr 5700 wybudować napowietrzna linię 15 kV typu AFL 35 do proj. stacji 15/0,4 kV lub proj. stację wstawić w istn. LN 15 kV. W proj. odgałęzieniu lub na proj. stacji zrealizować rozłączniko - uziemnik 15 kV.**

7.2. Stacja transformatorowa:

- **wybudować napowietrzną stację transformatorowa 15/0,4 kV np. typu STS 20/250 z transformatorem wg obliczeń . Charakter stacji : sieciowa – końcowa lub przelotowa przystosowana do bilansującego układu pomiaru energii elektrycznej**

7.3. Urządzenia nn:

- **z R 0,4 kV proj. stacji wybudować linie kablowe 0,4 kV typu YAKXS 4xwg obliczeń do proj. złączy kablowych. Proj. złącza zlokalizować na proj. budynkach.**

7.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane

Podmiot przyłączany własnym kosztem i staraniem:

- **Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowując ją do mocy przyłączeniowej i obowiązujących wymagań ochrony od porażeń. Powyższe instalacje pozostaną na majątku i eksploatacji odbiorcy.**
- **Usunie ewentualne kolizje istniejącej sieci elektroenergetycznej z projektowaną zabudową obiektu na zasadach ustalonych w umowie (odrębnej umowie / umowie przyłączeniowej).**
- **Przygotuje miejsce do zainstalowania liczników.**
- **Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego układu połączeń ograniczników przepięć klas B,C i D.**
- **Przygotuje miejsce do zainstalowania złącza kablowego na zewnętrznej ścianie budynku w miejscu ogólnodostępnym.**

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy

Zapewnić zabezpieczenie sieci ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Elblągu przed wystąpieniem zakłóceń powodowanych i wprowadzanych przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.

7.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego

Nie dotyczy

7.7. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie dotyczy

8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:

$tg\,\phi \leq 0,4$

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:

na klatce schodowej, w miejscu łatwo dostępnym

9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia głównego:

zabezpieczenie – wg obliczeń A; miejsce usytuowania – złącze kablowe

9.3. Sposób pomiaru: **bezpośredni; w grupie taryfowej: G11**

9.4. Liczniki: **3-fazowy 1-strefowy**

9.5. Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolną (Ska lub Skb), a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia (na jasno). Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy. Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w punkcie C4 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA część szczegółowa Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarządzanie Ograniczeniami systemowymi.

c) inne: układ pomiarowo – rozliczeniowy powinien być zaprojektowany zgodnie z wymogami określonymi w „Instrukcji doboru układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej" obowiązujący w ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Elblągu.

10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci	TN-C		
b) Napięcie znamionowe sieci	**0,4**	kV	
c) Maksymalny prąd zwarciowy w sieci	**15166**	A	(Rzeczywistą wartość prądu zwarciowego oblicza projektant.)
d) System ochrony od porażeń	samoczynne wyłączenie zasilania		

10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu zerowego sieci	----------				
b) Napięcie znamionowe sieci	----------	kV			
c) Prąd zwarcia doziemnego	**40**	A	i czas wyłączenia zwarcia	----------	s
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV	**160**	MVA	i czas wyłączenia zwarcia	----------	s
	w stacji	**GPZ Elbląg Wschód**			

Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

e) System ochrony od porażeń uziemienie ochronne

10.3. Inne:

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry pracy

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci	Napięcie znam. [kV]	Moc znam. [kV]	Prąd rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- **Zmianę układu sieci z TN-C na TN-S należy dokonać w rozdzielni głównej budynku.**
- **Warunkiem rozpoczęcia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania działki lub terenu z trasą przyłącza elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania złączy kablowych.**
- **W przypadku, gdy nie są ustalone zasady niezbędnej rozbudowy sieci celem przyłączenia odbiorcy (brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) należy przedłożyć projekt zagospodarowania działki ze szczególnym uwzględnieniem § 8.3 ust. 6, 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 120, poz. 1133.**
- **Warunkiem rozpoczęcia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzędnych docelowych terenu po którym będą przebiegać proj. sieci elektroenergetyczne (jeżeli teren przewidziany jest do niwelacji).**
- **Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien w szczególności uwzględniać trasy dla przebiegu istniejącej sieci elektroenergetycznej przełożonej w ramach usunięcia ewentualnej kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,**
- **Podany w WP sposób zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym,**
- **Szczegóły oraz ewentualne powiązania z istn. siecią należy uzgodnić w ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Elblągu (RE Elbląg) na etapie projektowania,**
- **Przed przystąpieniem do realizacji zadania określonego niniejszymi WP projekt budowlany branży elektrycznej należy przedstawić w ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Elblągu do sprawdzenia w zakresie zgodności z WP,**
- **Projekt instalacji wewnętrznych budynku w zakresie rozliczeniowych układów pomiarowych należy uzgodnić z Działem Technicznej Obsługi Klienta RE Elbląg.**

Dotyczy współpracy ruchowej:

- **W przypadku stosowania przez wnioskodawcę własnego agregatu prądotwórczego zaprojektować układ zasilania uniemożliwiający podanie napięcia na wspólną sieć elektroenergetyczną ENERGA – OPERATOR SA oraz opracować instrukcję współpracy ruchowej, uzgodnioną w ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Elblągu.**

Dotyczy umowy przyłączeniowej:

- **Przed podpisaniem umowy przyłączeniowej należy złożyć w ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Elblągu (RE Elbląg) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu.**
- **Zawarcie umowy przyłączeniowej stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych określonych w niniejszych WP**

Dotyczy przyłącza tymczasowego do zasilania placu budowy:

Nie dotyczy

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej obowiązującej na terenie działania ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Elblągu.

15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Elblągu nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Elblągu.

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
Janusz Fijałkowski

Ewa Paszkiewicz
OPRACOWAŁ
Tel. (0-55) 234-35-11 w. 243

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:
1) Wnioskodawca: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg
2) RE Elbląg
3) TR do WP-ZE/288/08
4) TR do UP

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WARMIŃSKO-MAZURSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

l.dz. WMOIA/302/08/TO

Olsztyn dn. 11.09. 2008 r.

ZAŚWIADCZENIE

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Rada Izby Architektów zaświadcza, iż:
mgr inż. arch. **Anna Derecka-Barszczyńska,** córka Zygmunta i Bogusławy, zamieszkała :82-300 Elbląg,ul. Cicha 11d, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr **154/EL/77,** jest wpisana na listę członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów od dnia 02.01.2002 r. pod numerem **WM 0061.**

Zaświadczenie jest ważne do końca marca 2009 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) zawarto na okres do dnia 14.04.2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ
OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW
Piotr Andrzejewski

10-117 Olsztyn, ul. 1-go Maja 13, pok. 306, Tel.: (0-89) 521 34 30 do 32. E-mail: wm@iarp.pl Http: www.wm.iarp.pl
NIP: 739-32-79-898 Regon: 017466395-00067 Konto: PKO BP II O/Olsztyn Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033